

LEGENDA:

OČ 41C
M63.1.04


TRV 39C
Y63.1.12

MCH 63.2
.

ELEKTRONICKÉ OBEHOVÉ ČERPADLO WILO STRATOS MAXO 50/0,5–6 PN6
270W / 1,17A / 230V / IPX4D. NEVYŽADUJE MOTOROVÚ OCHRANU
MOŽNÁ EKVIVALETNÁ NÁHRADA PRI DODRŽANÍ VŠETKÝCH TECHNICKÝCH PARAMETROV.

TROJCESTNÝ REGULAČNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL S ELEKTRICKÝM SERVOPOHONOM, PN 16
kvs 25,0 TLAKOVÁ STRATA 13,8kPa, DODÁVKA CRS, PS – 9

SÚPRAVA KOMPAKTNÉHO MERAČA CHLADU VRÁTANE KALORIMETRICKÉHO POČÍTADLA
2x TEPLOTNÝCH SNÍMAČOV PT 500, JÍMIEK, MECHANICKÉHO ZÁVITOVÉHO
PRIETOKOMERA , Qp= 10 m3/h, DN 40, PN 6, Tmax =90°C, TLAKOVÁ STRATA 5,5kPa
2x NÁVAROK G3/4" DLŽKY 30MM
DIALKOVY PRENOS DÁT DO VELÍNA – VYSIELAČ IMPULZOV – BEZPOTENCIÁLOVÝ KONTAKT

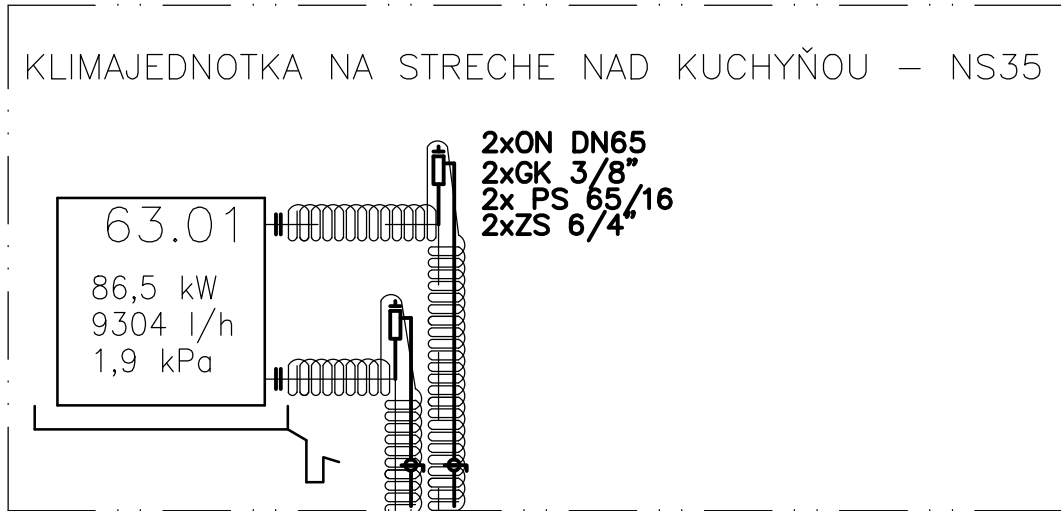

ÚPRAVA POTRUBIA PODLA
NOVONAVRHOVANEJ JEDNOTKY VZT

2xø76/3,2i, IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR. 100mm
OPLECHOVANIE HLINÍKOVÝM PLECHOM HR. 0,6mm
KOMPLETNÁ VÝMENA IZOLÁCIE, OPLECHOVANIA A ODPOROVÝCH KÁBLOV
2xDEVI ICEGUARD 18 – 7m, 126W/230V

2xVK 1/2"
2xT
2xM
4xGK 3/8"
2xGK 2 1/2"

2xT
2xAOV
2xHSRF 65
F 2 1/2"
2xVK 1/2"

ZMENA

OČ 41C
M63.1.04

ZMENA

TRV 39C
Y63.1.12

MCH 63.2
.

NOVONAVRHOVANÉ

3.1.1.3


86500 DN 65
7/15°C 9304 kg/h

2. ETAPA

± 0,000 = 146,50 m.n.m.
SÚRADNICOÝ SYSTÉM : JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

INVESTOR:NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava		
AUTORI: Ing.arch. M. KUSÝ, Ing.arch. P. PAŇÁK ARCHITEKTI A B.K.P.Š. spol. s.r.o.		
HL. PROJEKTANT	ZOD.PROJEKTANT	VYPRACOVAL
PAŇÁK, VASS	Ing. Lubomír Olekšák	Ing. Lubomír Olekšák
PROJEKT NA REALIZÁCIU NÁZOV STAVBY: REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYNE MIESTO STAVBY: NBS, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava – Staré Mesto		

ČASŤ:	PS – 3.2.	STROJOVNE CHLADU A TEPLA
OBJEKT:	SO 16	
VÝKRES:	SCHÉMA CHLADENIA PRE VZT 63.1	

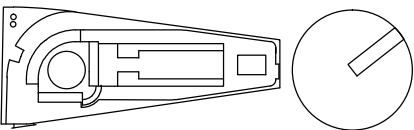

ARCHITEKTI A.B.K.P.Š. spol. s r.o., BRATISLAVA 831 02 NOBELOVA 34		
TEL: 02 / 43 41 26 98 MAIL: architekti@bkps.sk		
PIK-OLEKŠÁK s.r.o. Letná 1080/32 Stará Ľubovňa 064 01		
DÁTUM	11/2024	Č. VÝKRESU
STUPEŇ	DRS	05
FORMÁT	2xA4	
ZÁKAZKA Č.	353-24-03	
		M 1:50