


4xø76/3,2i, IZOLÁCIA MINERÁLNA VLNA HR. 100mm
 OPLECHOVANIE HLINÍKOVÝM PLECHOM HR. 0,6mm
 ÚPRAVA POTRUBIA PODLA NOVONAVRHOVANEJ JEDNOTKY VZT
 KOMPLETNÁ VÝMENA IZOLÁCIE, OPLECHOVANIA A ODPOROVÝCH KÁBLOV

2xDEVI ICEGUARD 18 - 7m, 126W/230V
2xDEVI ICEGUARD 18 - 8m, 144W/230V

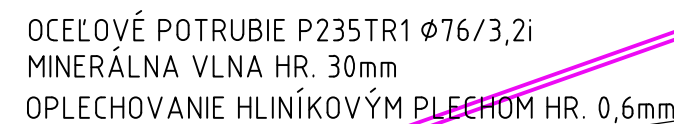


JADROVÉ VRTANIE Ø150mm REALIZOVAŤ

PO ODIZOLOVANÍ STROPU A BOČNEJ STENY A SPRÍSTUPNENÍ VÝSTUPU
POTRUBÍ NA STRECHE - 5.NP POLOHU OTVOROV KONZULTOVAŤ SO STATIKOM
PO ZREALIZOVANÍ VYSPRÁVKA STAVEBNEJ ČASTI A STREŠNEJ HYDROIZOLÁCIE

NOVONAVRHOVANÉ

POTRUBNÉ ROZVODY RELIZOVAŤ V KOORDINÁCII S OSTATNÝMI PROFESIAMÍ V RÁMCI DANEJ STROJOVNE.
V KOORDINÁCII S OSTATNÝMI PROFESIAMÍ V RÁMCI DANEJ STROJOVNE.
PRÍPOJOVACIE POTRUBIA MUSIA BYŤ VEDENÉ MIMO PRIESTOROV VYŽADUJÚCICH ÚDRŽBU VZDUCHOTECHNICKÝCH ZARIADENÍ.

Technical drawing of a roof plan. The drawing shows a rectangular area with dimensions: 780 (top), 700 (middle), 40 (right), 200 (bottom left), 280 (bottom middle), 230 (bottom right), and 40 (bottom right). A pink diagonal line is drawn across the plan.

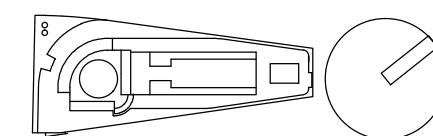

± 0,000 = 146,50 m.n.m.
SÚRADNICOÝ SYSTÉM : JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv

A R C H I T E K T I A B . K . P . Š . spol. s r.o., BRATISLAVA 831 02 NOBELOVA 34	
TEL: 02 / 43 41 26 98 MAIL: architekti@bkps.sk	
PIK-OLEKŠÁK s.r.o. Letná 1080/32 Stará Ľubovňa 064 01	

DÁTUM	11/2024	Č. VÝKRESU 08
STUPEŇ	DRS	
FORMÁT	3x A4	
ZÁKAZKA Č.	353-24-03	
		M 1:50