




±0,000=146,500

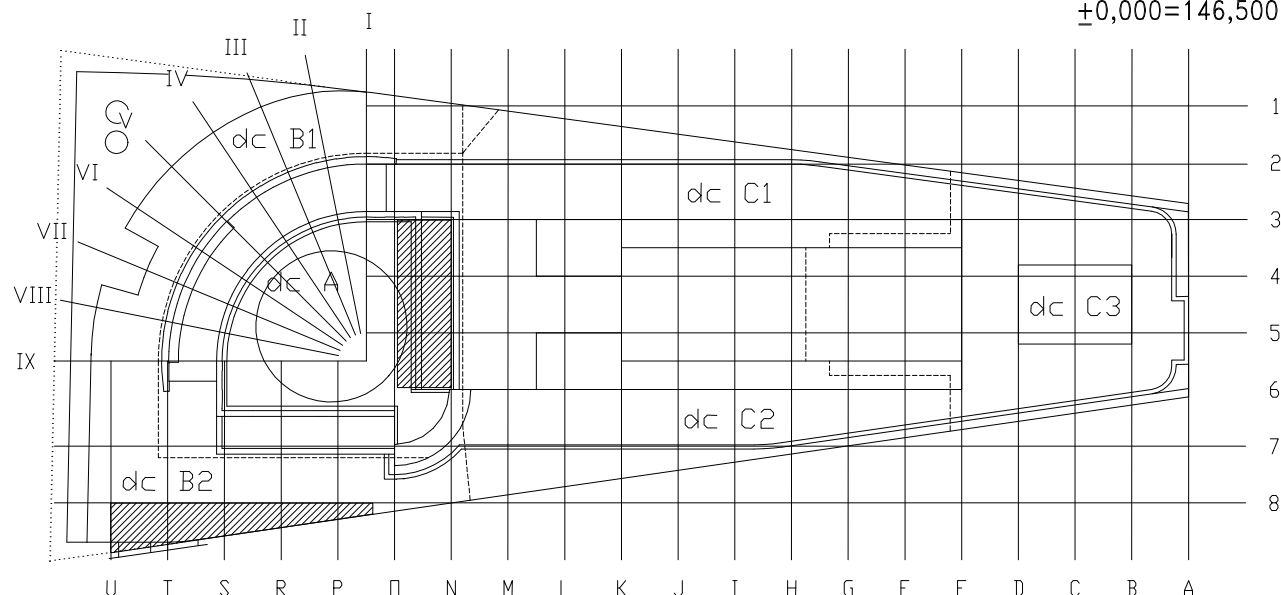



NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

ÚSTREDIE BRATISLAVA



0,000 = 146,50 m.n.m.

SÚRADNICOÝ SYSTÉM : JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM : Bpv



INVESTOR: NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava			ARCHITEKTI A B . K . P . Š . spol. s r.o., BRATISLAVA 831 02 NOBELOVA 34		
AUTORI: Ing.arch. M. KUSÝ, Ing.arch. P. PAŇÁK ARCHITEKTI A B.K.P.Š. spol. s r.o. K Pan			TEL: 02 / 43 41 26 98 MAIL: architekti@bkps.sk		
HL. PROJEKTANT	ZOD.PROJEKTANT	VYPRACOVAL			
PAŇÁK, VASS	ING. LITAVSKÝ	ING. LITAVSKÝ			
Pan					
STUPEŇ:		PROJEKT PRE REALIZÁCIU			
NÁZOV STAVBY:		REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYNE			
MIESTO STAVBY:		NBS, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava - Staré Mesto			
ČASŤ:		PS - 9 CENTRÁLNY RIADIACI SYSTÉM			
OBJEKT:		SO 16 BUDOVA NBS			
OBSAH:		TABUĽKA DÁTOVÝCH BODOV			
DÁTUM		04/2025		Č. VÝKRESU	
STUPEŇ		DRS		11/3	
FORMÁT		10A4			
ZÁKAZKA Č.		353-2403		- -	

			Stavba: REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYNE						Súbor:			Rozvádzač:		DT4.2		Dátum:	Časť: T3
			Investor: NBS, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava - Staré Mesto						TABUĽKA DÁTOVÝCH BODOV			Regulátor:		7FAC005		Zmena:	Strana: 1
Systém	Položka skrátený popis	Položka dlhý popis	Pôvodný I/O	Typ regulátora	HW bod	SW bod	Typ signálu	Rozsah Min.	Rozsah Max.	Jedn.	Stav 0 (OTV.)	Stav 1 (ZATV.)	Stav Norm.	Stav Alarm	Výkres rozv.	Poznámka	
	FAC																
VZT22J1	TT21	Teplota vstup 1	DX AI1	FAC 3613	IN1	UI1	PTC	-20	60	°C					DT4.2-4		
VZT22J1	TT22	Teplota prívod 1	DX AI2	FAC 3613	IN2	UI2	PTC	-20	60	°C							
VZT22J	TT23	Teplota priestor	DX AI3	FAC 3613	IN3	UI3	PTC	-20	60	°C							
VZT22J2	TT24	Teplota vstup 2	DX AI4	FAC 3613	IN4	UI4	PTC	-20	60	°C							
VZT22J2	TT25	Teplota prívod 2	DX AI5	FAC 3613	IN5	UI5	PTC	-20	60	°C							
			DX AI6	FAC 3613	IN6	UI6											
			DX AI7	FAC 3613	IN7	UI7											
			DX AI8	FAC 3613	IN8	UI8											
VZT22J1	PdA41	Ventilátor M22_19 dP	DX DI1	FAC 3613	IN9	BI1	0/1	80	600	Pa	OFF	ON			DT4.2-5		
VZT22J2	PdA43	Ventilátor M22_20 dP	DX DI2	FAC 3613	IN10	BI2	0/1	80	600	Pa	OFF	ON					
VZT22J1	PdA42	Filter 1	DX DI3	FAC 3613	IN11	BI3	0/1	80	600	Pa	NORMAL	ALARM	0				
VZT22J2	PdA44	Filter 2	DX DI4	FAC 3613	IN12	BI4	0/1	80	600	Pa	NORMAL	ALARM	0				
PS20	RPN4_1_U	Stav napätia RPN4_1	DX DI5	FAC 3613	IN13	BI5	0/1				OFF	ON					
PS20	RPN4_1_O	HI istič RPN4_1 ZAP	DX DI6	FAC 3613	IN14	BI6	0/1				OFF	ON					
VZT22J1	Y11	Ventil chladič 1	DX AO1	FAC 3613	OUT1	AO1	0/10V	0	100%	%	10V	0V			DT4.2-6		
VZT22J2	Y12	Ventil chladič 2	DX AO2	FAC 3613	OUT2	AO2	0/10V	0	100%	%	10V	0V					
			DX AO9	FAC 3613	OUT3	AO3											
			DX AO10	FAC 3613	OUT4	AO4											
			DX AO11	FAC 3613	OUT5	AO5											
			DX AO12	FAC 3613	OUT6	AO6											
VZT22J1	M22_19	Ventilátor 1 OVL	DX DO3	FAC 3613	OUT7	BO1	0/1				OFF	ON			DT4.2-7		
VZT22J2	M22_20	Ventilátor 2 OVL	DX DO4	FAC 3613	OUT8	BO2	0/1				OFF	ON					
VZT22J1	M220310	Čerp chladič 1 OVL	DX DO5	FAC 3613	OUT9	BO3	0/1				OFF	ON					
VZT22J2	M220410	Čerp chladič 2 OVL	DX DO6	FAC 3613	OUT10	BO4	0/1				OFF	ON					
			DX DO7	FAC 3613	OUT11	BO5											
			DX DO8	FAC 3613	OUT12	BO6											

			Stavba: REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYNE	Súbor:				Rozvádzač:		DT4.2		Dátum:		Časť: T3		
	Investor: NBS, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava - Staré Mesto		TABUĽKA DÁTOVÝCH BODOV				Regulátor:		7FAC005		Zmena:		Strana: 2			
Systém	Položka skrátený popis	Položka dlhý popis	Pôvodný I/O	Typ regulátora	HW bod	SW bod	Typ signálu	Rozsah Min.	Rozsah Max.	Jedn.	Stav 0 (OTV.)	Stav 1 (ZATV.)	Stav Norm.	Stav Alarm	Výkres rozv.	Poznámka
	IOM 1															
VZT22J1	M22_19_O	Ventilátor 1 CHOD		IOM3723	IN1	BI1	0/1				OFF	ON			DT4.2-8	
VZT22J1	M22_19_A	Ventilátor 1 AUT		IOM3723	IN2	BI2	0/1				OFF	ON				
VZT22J2	M22_20_O	Ventilátor 2 CHOD		IOM3723	IN3	BI3	0/1				OFF	ON				
VZT22J2	M22_20_A	Ventilátor 2 AUT		IOM3723	IN4	BI4	0/1				OFF	ON				
VZT22J1	M220310O	Čerp chladič 1 CHOD		IOM3723	IN5	BI5	0/1				OFF	ON				
VZT22J1	M220310A	Čerp chladič 1 AUT		IOM3723	IN6	BI6	0/1				OFF	ON				
VZT22J2	M220410O	Čerp chladič 2 CHOD		IOM3723	IN7	BI7	0/1				OFF	ON				
VZT22J2	M220410A	Čerp chladič 2 AUT		IOM3723	IN8	BI8	0/1				OFF	ON				
PS6	R4VZT1_U	Stav napätia R4_VZT1		IOM3723	IN9	BI9	0/1				OFF	ON			DT4.2-9	
PS6	R4VZT1_O	HI istič R4_VZT1 ZAP		IOM3723	IN10	BI10	0/1				OFF	ON				
PS20	RPZ4_1_U	Stav napätia RPZ4_1		IOM3723	IN11	BI11	0/1				OFF	ON				
PS20	RPZ4_1_O	HI istič RPZ4_1 ZAP		IOM3723	IN12	BI12	0/1				OFF	ON				
PS20	RPN4_2_U	Stav napätia RPN4_2		IOM3723	IN13	BI13	0/1				OFF	ON				
PS20	RPN4_2_O	HI istič RPN4_2 ZAP		IOM3723	IN14	BI14	0/1				OFF	ON				
PS20	RPZ4_2_U	Stav napätia RPZ4_2		IOM3723	IN15	BI15	0/1				OFF	ON				
PS20	RPZ4_2_O	HI istič RPZ4_2 ZAP		IOM3723	IN16	BI16	0/1				OFF	ON				
	IOM 2															
PS20	RD4_1A_U	Stav napätia RD4_1A		IOM3733	IN1	BI1	0/1				OFF	ON			DT4.2-10	
PS20	RD4_1A_O	Odopnuté poistky RD4_1A		IOM3733	IN2	BI2	0/1				OFF	ON				
PS20	RD4_1A_E	Porucha poistiek RD4_1A		IOM3733	IN3	BI3	0/1				OFF	ON				
PS20	RD4_1B_U	Stav napätia RD4_1B		IOM3733	IN4	BI4	0/1				OFF	ON				
PS20	RD4_1B_O	Odopnuté poistky RD4_1B		IOM3733	IN5	BI5	0/1				OFF	ON				
PS20	RD4_1B_E	Porucha poistiek RD4_1B		IOM3733	IN6	BI6	0/1				OFF	ON				
PS6	EO4_1O	El ohrev EO4_1 CHOD		IOM3733	IN7	BI7	0/1				OFF	ON				
PS6	EO4_1A	El ohrev EO4_1 AUT		IOM3733	IN8	BI8	0/1				OFF	ON				
PS6	R4VZT1	HI istič R4_VZT1 OVL		IOM3733	OUT1	BO1	0/1				OFF	ON			DT4.2-11	
PS20	RPN4_1	HI istič RPN4_1 OVL		IOM3733	OUT2	BO2	0/1				OFF	ON				
PS20	RPZ4_1	HI istič RPZ4_1 OVL		IOM3733	OUT3	BO3	0/1				OFF	ON				
PS6	EO4_1	El ohrev EO4_1 OVL		IOM3733	OUT4	BO4	0/1				OFF	ON				
PS20	RPN4_2	HI istič RPN4_2 OVL		IOM3733	OUT5	BO5	0/1				OFF	ON				
PS20	RPZ4_2	HI istič RPZ4_2 OVL		IOM3733	OUT6	BO6	0/1				OFF	ON				
PS6	ET2528	El ohrev ET2528 OVL		IOM3733	OUT7	BO7	0/1				OFF	ON				
PS6	ET18	El zar ET18 OVL		IOM3733	OUT8	BO8	0/1				OFF	ON				

			Stavba: REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYNE						Súbor:			Rozvádzač:		DT4.2		Dátum:	Časť: T3
			Investor: NBS, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava - Staré Mesto						TABUĽKA DÁTOVÝCH BODOV			Regulátor:		7FAC006		Zmena:	Strana: 4
Systém	Položka skrátený popis	Položka dlhý popis	Pôvodný I/O	Typ regulátora	HW bod	SW bod	Typ signálu	Rozsah Min.	Rozsah Max.	Jedn.	Stav 0 (OTV.)	Stav 1 (ZATV.)	Stav Norm.	Stav Alarm	Výkres rozv.	Poznámka	
	FAC																
VZT22K1	TT21	Teplota vstup 1	DX AI1	FAC 3613	IN1	UI1	PTC	-50	100	°C					DT4.2-16		
VZT22K1	TT22	Teplota prívod 1	DX AI2	FAC 3613	IN2	UI2	PTC	-20	60	°C							
VZT22K	TT23	Teplota priestor	DX AI3	FAC 3613	IN3	UI3	PTC	-20	60	°C							
VZT22K2	TT24	Teplota vstup 2	DX AI4	FAC 3613	IN4	UI4	PTC	-20	60	°C							
VZT22K2	TT25	Teplota prívod 2	DX AI5	FAC 3613	IN5	UI5	PTC	-20	60	°C							
			DX AI6	FAC 3613	IN6	UI6											
			DX AI7	FAC 3613	IN7	UI7											
			DX AI8	FAC 3613	IN8	UI8											
VZT22K1	PdA41	Ventilátor M22_21 dP	DX DI1	FAC 3613	IN9	BI1	0/1	80	600	Pa	OFF	ON			DT4.2-17		
VZT22K2	PdA43	Ventilátor M22_22 dP	DX DI2	FAC 3613	IN10	BI2	0/1	80	600	Pa	OFF	ON					
VZT22K1	PdA42	Filter 1	DX DI3	FAC 3613	IN11	BI3	0/1	80	600	Pa	NORMAL	ALARM	0				
VZT22K2	PdA44	Filter 2	DX DI4	FAC 3613	IN12	BI4	0/1	80	600	Pa	NORMAL	ALARM	0				
PS9	DT4_2_U	Výpadok napätia DT4_2	DX DI5	FAC 3613	IN13	BI5	0/1				ALARM	NORMAL	1				
			DX DI6	FAC 3613	IN14	BI6											
VZT22K1	Y11	Ventil chladič 1	DX AO1	FAC 3613	OUT1	AO1	0/10V	0	100%	%	10V	0V			DT4.2-18		
VZT22K2	Y12	Ventil chladič 2	DX AO2	FAC 3613	OUT2	AO2	0/10V	0	100%	%	10V	0V					
			DX AO9	FAC 3613	OUT3	AO3											
			DX AO10	FAC 3613	OUT4	AO4											
			DX AO11	FAC 3613	OUT5	AO5											
			DX AO12	FAC 3613	OUT6	AO6											
VZT22K1	M22_21	Ventilátor 1 OVL	DX DO3	FAC 3613	OUT7	BO1	0/1				OFF	ON			DT4.2-19		
VZT22K2	M22_22	Ventilátor 2 OVL	DX DO4	FAC 3613	OUT8	BO2	0/1				OFF	ON					
VZT22K1	M2203_11	Čerp chladič 1 OVL	DX DO5	FAC 3613	OUT9	BO3	0/1				OFF	ON					
VZT22K2	M2204_11	Čerp chladič 2 OVL	DX DO6	FAC 3613	OUT10	BO4	0/1				OFF	ON					
			DX DO7	FAC 3613	OUT11	BO5											
			DX DO8	FAC 3613	OUT12	BO6											

			Stavba: REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYNE Investor: NBS, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava - Staré Mesto						Súbor: TABUĽKA DÁTOVÝCH BODOV			Rozvádzač: DT4.2 Regulátor: 7FAC006		Dátum: DT4.2 Zmena: 7FAC006		Časť: T3 Strana: 5
Systém	Položka skrátený popis	Položka dlhý popis	Pôvodný I/O	Typ regulátora	HW bod	SW bod	Typ signálu	Rozsah Min.	Rozsah Max.	Jedn.	Stav 0 (OTV.)	Stav 1 (ZATV.)	Stav Norm.	Stav Alarm	Výkres rozv.	Poznámka
	IOM 1															
VZT22K1	M22_210	Ventilátor 1 CHOD		IOM3733	IN1	BI1	0/1				OFF	ON			DT4.2-20	
VZT22K1	M22_21A	Ventilátor 1 AUT		IOM3733	IN2	BI2	0/1				OFF	ON				
VZT22K2	M22_22O	Ventilátor 2 CHOD		IOM3733	IN3	BI3	0/1				OFF	ON				
VZT22K2	M22_22A	Ventilátor 2 AUT		IOM3733	IN4	BI4	0/1				OFF	ON				
VZT22K1	M220311O	Čerp chladič 1 CHOD		IOM3733	IN5	BI5	0/1				OFF	ON				
VZT22K1	M220311A	Čerp chladič 1 AUT		IOM3733	IN6	BI6	0/1				OFF	ON				
VZT22K2	M220411O	Čerp chladič 2 CHOD		IOM3733	IN7	BI7	0/1				OFF	ON				
VZT22K2	M220411A	Čerp chladič 2 AUT		IOM3733	IN8	BI8	0/1				OFF	ON				
PS6	R4VZT2	HI istič R4_VZT2 OVL		IOM3733	OUT1	BO1	0/1				OFF	ON			DT4.2-21	
PS6	R4_1	HI istič R4_1 OVL		IOM3733	OUT2	BO2	0/1				OFF	ON				
VZT63	EO5_14	EI ohr 5_1-4 VZT63 OVL		IOM3733	OUT3	BO3	0/1				OFF	ON				
PS6	R4_2_1	HI istič R4_2_1 OVL		IOM3733	OUT4	BO4	0/1				OFF	ON				
PS6	R4_2	HI istič R4_2 OVL		IOM3733	OUT5	BO5	0/1				OFF	ON				
				IOM3733	OUT6	BO6										
PS6	R4_4	HI istič R4_4 OVL		IOM3733	OUT7	BO7	0/1				OFF	ON				
				IOM3733	OUT8	BO8										
	IOM 2															
PS6	R4_1_U	Stav napätia R4_1		IOM3723	IN1	BI1	0/1				OFF	ON			DT4.2-22	
PS6	R4_1_O	HI istič R4_1 ZAP		IOM3723	IN2	BI2	0/1				OFF	ON				
PS6	R4_1NO_U	Stav napätia R4_1NOA		IOM3723	IN3	BI3	0/1				OFF	ON				
PS6	R4_1NO_O	Odopnuté poistky R4_1NOA		IOM3723	IN4	BI4	0/1				OFF	ON				
PS6	R4_2_1_U	Stav napätia R4_2_1		IOM3723	IN5	BI5	0/1				OFF	ON				
PS6	R4_2_1_O	HI istič R4_2_1 ZAP		IOM3723	IN6	BI6	0/1				OFF	ON				
PS6	R4VZT2_U	Stav napätia R4_VZT2		IOM3723	IN7	BI7	0/1				OFF	ON				
PS6	R4VZT2_O	HI istič R4_VZT2 ZAP		IOM3723	IN8	BI8	0/1				OFF	ON				
PS6	R4_2_U	Stav napätia R4_2		IOM3723	IN9	BI9	0/1				OFF	ON			DT4.2-23	
PS6	R4_2_O	HI istič R4_2 ZAP		IOM3723	IN10	BI10	0/1				OFF	ON				
PS6	R4_2NO_U	Stav napätia R4_2NOB		IOM3723	IN11	BI11	0/1				OFF	ON				
PS6	R4_2NO_O	Odopnuté poistky R4_2NOB		IOM3723	IN12	BI12	0/1				OFF	ON				
PS6	R4_4_U	Stav napätia R4_4		IOM3723	IN13	BI13	0/1				OFF	ON				
PS6	R4_4_O	HI istič R4_4 ZAP		IOM3723	IN14	BI14	0/1				OFF	ON				
PS6	R4_4NO_U	Stav napätia R4_4NOA		IOM3723	IN15	BI15	0/1				OFF	ON				
PS6	R4_4NO_O	HI istič R4_4NOA ZAP		IOM3723	IN16	BI16	0/1				OFF	ON				

			Stavba:	REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYNE					Súbor:			Rozvádzač:		DT4.2		Dátum:	Časť: T3
			Investor:	NBS, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava - Staré Mesto					TABUĽKA DÁTOVÝCH BODOV			Regulátor:		7FAC006		Zmena:	Strana: 6
Systém	Položka skrátený popis	Položka dlhý popis	Pôvodný I/O	Typ regulátora	HW bod	SW bod	Typ signálu	Rozsah Min.	Rozsah Max.	Jedn.	Stav 0 (OTV.)	Stav 1 (ZATV.)	Stav Norm.	Stav Alarm	Výkres rozv.	Poznámka	
	IOM 3																
PS6	R4_3_U	Stav napätia R4_3		IOM3733	IN1	BI1	0/1				OFF	ON			DT4.2-24		
PS6	R4_3_O	HI istič R4_3 ZAP		IOM3733	IN2	BI2	0/1				OFF	ON					
PS6	R4_3NO_U	Stav napätia R4_3NOB		IOM3733	IN3	BI3	0/1				OFF	ON					
PS6	R4_3NO_O	HI istič R4_3NOB ZAP		IOM3733	IN4	BI4	0/1				OFF	ON					
PS6	R4_3_1_U	Stav napätia R4_3_1		IOM3733	IN5	BI5	0/1				OFF	ON					
PS6	R4_3_1_O	HI istič R4_3_1 ZAP		IOM3733	IN6	BI6	0/1				OFF	ON					
VZT63	EO5_14_O	EI ohr 5_1-4 VZT63 CHOD		IOM3733	IN7	BI7	0/1				OFF	ON					
VZT63	EO5_14_A	EI ohr 5_1-4 VZT63 AUT		IOM3733	IN8	BI8	0/1				OFF	ON					
PS6	R4_3_1	HI istič R4_3_1 OVL		IOM3733	OUT1	BO1	0/1				OFF	ON			DT4.2-25		
PS6	R4_3	HI istič R4_3 OVL		IOM3733	OUT2	BO2	0/1				OFF	ON					
PS6	R4KUC_3	Istič QM1 OVL		IOM3733	OUT3	BO3	0/1				OFF	ON					
PS6	R4KUC_2	Istič QM2 OVL		IOM3733	OUT4	BO4	0/1				OFF	ON					
PS6	R4KUC_1	HI istič F1 R4_KUCH OVL		IOM3733	OUT5	BO5	0/1				OFF	ON					
PS6	R4_KV	HI istič R4_KV OVL		IOM3733	OUT6	BO6	0/1				OFF	ON					
				IOM3733	OUT7	BO7											
				IOM3733	OUT8	BO8											
	IOM 4																
PS6	R4KUC3_U	Stav napätia F1 R4_KUCH		IOM3723	IN1	BI1	0/1				OFF	ON			DT4.2-26		
PS6	R4KUC3_O	Istič F1 R4_KUCH ZAP		IOM3723	IN2	BI2	0/1				OFF	ON					
PS6	R4_KV_U	Stav napätia R4_KV		IOM3723	IN3	BI3	0/1				OFF	ON					
PS6	R4_KV_O	HI istič R4_KV ZAP		IOM3723	IN4	BI4	0/1				OFF	ON					
PS6	R4_1NO_E	Porucha poistiek R4_1NOA		IOM3723	IN5	BI5	0/1				ALARM	NORMAL	1				
PS6	R4_2NO_E	Porucha poistiek R4_2NOB		IOM3723	IN6	BI6	0/1				ALARM	NORMAL	1				
PS6	R4KUCH_2U	Stav napätia QM2 R4_KUCH		IOM3723	IN7	BI7	0/1				OFF	ON		2			
PS6	R4KUCH_2O	Istič QM2 ZAP		IOM3723	IN8	BI8	0/1				OFF	ON		2			
				IOM3723	IN9	BI9									DT4.2-27		
				IOM3723	IN10	BI10											
				IOM3723	IN11	BI11											
				IOM3723	IN12	BI12											
				IOM3723	IN13	BI13											
				IOM3723	IN14	BI14											
				IOM3723	IN15	BI15											
				IOM3723	IN16	BI16											

			Stavba:	REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYNE					Súbor:			Rozvádzač:		DT4.2		Dátum:	Časť: T3
			Investor:	NBS, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava - Staré Mesto					TABUĽKA DÁTOVÝCH BODOV			Regulátor:		7FAC007		Zmena:	Strana: 7
Systém	Položka skrátený popis	Položka dlhý popis	Pôvodný I/O	Typ regulátora	HW bod	SW bod	Typ signálu	Rozsah Min.	Rozsah Max.	Jedn.	Stav 0 (OTV.)	Stav 1 (ZATV.)	Stav Norm.	Stav Alarm	Výkres rozv.	Poznámka	
	FAC																
VZT63	TT21	Teplota vstup	DX AI1	FAC 3613	IN1	UI1	PTC	-50	100	°C					DT4.2-28		
VZT63	TT22	Teplota prívod	DX AI2	FAC 3613	IN2	UI2	PTC	-20	60	°C							
VZT63	TT23	Teplota odvod	DX AI3	FAC 3613	IN3	UI3	PTC	-20	60	°C							
VZT63	TT24	Teplota priestor mč 118 4NP	DX AI4	FAC 3613	IN4	UI4	PTC	-20	60	°C							
VZT63	TT25	Teplota priestor mč 117 4NP	DX AI5	FAC 3613	IN5	UI5	PTC	-20	60	°C							
VZT63	TT26	Teplota na potrubí	DX AI6	FAC 3613	IN6	UI6	PTC	-20	60	°C							
VZT63	PDT31	Ventilátor M63_01,02 dP	DX AI7	FAC 3613	IN7	UI7	0/10V	0	1000	Pa							
VZT63	PDT32	Ventilátor M63_03,04 dP	DX AI8	FAC 3613	IN8	UI8	0/10V	0	1000	Pa							
VZT63	TAZ51	Protimraz ochrana	DX DI1	FAC 3613	IN9	BI1	0/1	-10	12,5	°C	ALARM	NORMAL	1		DT4.2-29		
VZT63	MT63.1	Merač spotreby tepla VZT63	DX DI2	FAC 3613	IN10	BI2	0/1				OFF	ON				impulzy	
VZT67	MCH63.1	Merač spotreby chladu VZT63	DX DI3	FAC 3613	IN11	BI3	0/1				OFF	ON				impulzy	
VZT63	PDA43	Filter vstup	DX DI4	FAC 3613	IN12	BI4	0/1	80	600	Pa	NORMAL	ALARM	0				
VZT67	67PDA41	Ventilátor M67_01 dP	DX DI5	FAC 3613	IN13	BI5	0/1	80	600	Pa	OFF	ON					
PS9	DT4_2_U	Výpadok napätia DT4_2	DX DI6	FAC 3613	IN14	BI6	0/1				ALARM	NORMAL	1				
VZT63	Y11	Ventil ohrievač	DX AO1	FAC 3613	OUT1	AO1	0/10V	0	100%	%	10V	0V			DT4.2-30		
VZT63	Y12	Ventil chladič	DX AO2	FAC 3613	OUT2	AO2	0/10V	0	100%	%	10V	0V					
VZT63	M63_01	Vent prívod 1	DX AO9	FAC 3613	OUT3	AO3	0/10V	0	100%	%							
VZT63	M63_02	Vent prívod 2	DX AO10	FAC 3613	OUT4	AO4	0/10V	0	100%	%							
VZT63	M63_03	Vent odvod 3	DX AO11	FAC 3613	OUT5	AO5	0/10V	0	100%	%							
VZT63	M63_04	Vent odvod 4	DX AO12	FAC 3613	OUT6	AO6	0/10V	0	100%	%							
VZT63	M63_01-1,2	Vent prívod 1,2 OVL	DX DO3	FAC 3613	OUT7	BO1	0/1				OFF	ON			DT4.2-31		
VZT63	M63_01-3,4	Vent odvod 3,4 OVL	DX DO4	FAC 3613	OUT8	BO2	0/1				OFF	ON					
VZT63	M63_05	Čerpadlo ohrievača OVL	DX DO5	FAC 3613	OUT9	BO3	0/1				OFF	ON					
VZT63	M63_06	Čerpadlo chladiča OVL	DX DO6	FAC 3613	OUT10	BO4	0/1				OFF	ON					
VZT63	M63_07	Čerpadlo rekuperátora OVL	DX DO7	FAC 3613	OUT11	BO5	0/1				OFF	ON					
			DX DO8	FAC 3613	OUT12	BO6	0/1				OFF	ON					

			Stavba: REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYNE						Súbor:			Rozvádzač:		DT4.2		Dátum:	Časť: T3
			Investor: NBS, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava - Staré Mesto						TABUĽKA DÁTOVÝCH BODOV			Regulátor:		7FAC007		Zmena:	Strana: 8
Systém	Položka skrátený popis	Položka dlhý popis	Pôvodný I/O	Typ regulátora	HW bod	SW bod	Typ signálu	Rozsah Min.	Rozsah Max.	Jedn.	Stav 0 (OTV.)	Stav 1 (ZATV.)	Stav Norm.	Stav Alarm	Výkres rozv.	Poznámka	
	IOM 1																
VZT63	M63_01_O	Vent prívod 1 CHOD FM		IOM3723	IN1	BI1	0/1				OFF	ON			DT4.2-32		
VZT63	M63_01_P	Vent prívod 1 AUT FM		IOM3723	IN2	BI2	0/1				OFF	ON					
VZT63	M63_02_O	Vent prívod 2 CHOD FM		IOM3723	IN3	BI3	0/1				OFF	ON					
VZT63	M63_02_P	Vent prívod 2 AUT FM		IOM3723	IN4	BI4	0/1				OFF	ON					
VZT63	M63_03_O	Vent odvod 3 CHOD FM		IOM3723	IN5	BI5	0/1				OFF	ON					
VZT63	M63_03_P	Vent odvod 3 AUT FM		IOM3723	IN6	BI6	0/1				OFF	ON					
VZT63	M63_04_O	Vent odvod 4 CHOD FM		IOM3723	IN7	BI7	0/1				OFF	ON					
VZT63	M63_04_P	Vent odvod 4 AUT FM		IOM3723	IN8	BI8	0/1				OFF	ON					
VZT63	M63_03_O	Čerp ohrievač CHOD		IOM3723	IN9	BI9	0/1				OFF	ON			DT4.2-33		
VZT63	M63_03_A	Čerp ohrievač AUT		IOM3723	IN10	BI10	0/1				OFF	ON					
VZT63	M63_04_O	Čerp chladič CHOD		IOM3723	IN11	BI11	0/1				OFF	ON					
VZT63	M63_04_A	Čerp chladič AUT		IOM3723	IN12	BI12	0/1				OFF	ON					
PS6	ET2224_O	EI ohrev ET2224 CHOD		IOM3723	IN13	BI13	0/1				OFF	ON					
PS6	ET2224_A	EI ohrev ET2224 AUT		IOM3723	IN14	BI14	0/1				OFF	ON					
PS6	ET1921_O	EI ohrev ET1921 CHOD		IOM3723	IN15	BI15	0/1				OFF	ON					
PS6	ET1921_A	EI ohrev ET1921 AUT		IOM3723	IN16	BI16	0/1				OFF	ON					
	IOM 2																
PS6	R4VZT4_U	Stav napätia R4_VZT4		IOM3733	IN1	BI1	0/1				OFF	ON			DT4.2-34		
PS6	R4VZT4_O	HI istič R4_VZT4 ZAP		IOM3733	IN2	BI2	0/1				OFF	ON					
VZT67	M67_01_O	Vent odvod CHOD		IOM3733	IN3	BI3	0/1				OFF	ON					
VZT67	M67_01_A	Vent odvod AUT		IOM3733	IN4	BI4	0/1				OFF	ON					
VZT67	67PK61_C	PK mč 4 509b ZATV		IOM3733	IN5	BI5	0/1				OFF	ON					
PS6	EOZ510_O	EI ohrev svetlíky CHOD		IOM3733	IN6	BI6	0/1				OFF	ON					
PS6	EOZ510_A	EI ohrev svetlíky AUT		IOM3733	IN7	BI7	0/1				OFF	ON					
PS6	EOZ510_E	EI ohrev svetlíky POR		IOM3733	IN8	BI8	0/1				OFF	ON					
PS6	R4VZT4	HI istič R4_VZT4 OVL		IOM3733	OUT1	BO1	0/1				OFF	ON			DT4.2-35		
VZT67	M6701_1o	Ventilátor odvod OVL		IOM3733	OUT2	BO2	0/1				OFF	ON					
VZT67	M6701_2o	Ventilátor odvod I-II_ot OVL		IOM3733	OUT3	BO3	0/1				OFF	ON					
VZT67	67PK61	PK mč 4 509b OVL		IOM3733	OUT4	BO4	0/1				OFF	ON					
VZT63	Y01	Klapka vstup OVL		IOM3733	OUT5	BO5	0/1				OFF	ON					
				IOM3733	OUT6	BO6											
PS6	ET1921	EI zar ET1921 OVL		IOM3733	OUT7	BO7	0/1				OFF	ON					
PS6	ET2224	EI zar ET2224 OVL		IOM3733	OUT8	BO8	0/1				OFF	ON					

			Stavba: REKONŠTRUKCIA JEDÁLNE A KUCHYNE	Súbor:				Rozvádzač:		DT4.2		Dátum:		Časť: T3		
	Investor: NBS, Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava - Staré Mesto		TABUĽKA DÁTOVÝCH BODOV				Regulátor:		7FAC007		Zmena:		Strana: 9			
Systém	Položka skrátený popis	Položka dlhý popis	Pôvodný I/O	Typ regulátora	HW bod	SW bod	Typ signálu	Rozsah Min.	Rozsah Max.	Jedn.	Stav 0 (OTV.)	Stav 1 (ZATV.)	Stav Norm.	Stav Alarm	Výkres rozv.	Poznámka
	IOM 3															
VZT63	TT27	Teplota výstup		IOM 2723	IN1	UI1	PTC	-20	60	°C					DT4.2-35	
VZT63	PT33	Tlak glykol - rekuperátor		IOM 2723	IN2	UI2	0/10V	-100	800	kPa						
VZT63	M63_07_O	Čerp rekuperátor CHOD		IOM 2723	IN3	UI3	0/1				OFF	ON				
VZT63	M63_07_A	Čerp rekuperátor AUT		IOM 2723	IN4	UI4	0/1				OFF	ON				
VZT63	PDA44	Filter odvod		IOM 2723	IN5	UI5	0/1	80	600	Pa	NORMAL	ALARM	0			
VZT63	Y01_O	Klapka vstup OTV		IOM 2723	IN6	UI6	0/1				OFF	ON				
VZT63	Y01_C	Klapka vstup ZATV		IOM 2723	IN7	UI7	0/1				OFF	ON				
				IOM 2723	IN8	UI8										
VZT63	M63_07	Čerpadlo rekuperátora		IOM 2723	OUT1	AO1	0/10V	0	100%	%						
				IOM 2723	OUT2	AO2										
	IOM 4															
ZTI	VZ1SV	Spotreba studenej vody		IOM3723	IN1	BI1	0/1				OFF	ON				impulzy
ZTI	VZ2TV	Spotreba teplej vody		IOM3723	IN2	BI2	0/1				OFF	ON				impulzy
ZTI	VZ3SV	Spotreba studenej vody		IOM3723	IN3	BI3	0/1				OFF	ON				impulzy
ZTI	VZ4TV	Spotreba teplej vody		IOM3723	IN4	BI4	0/1				OFF	ON				impulzy
ZTI	VZ5TV	Spotreba teplej vody		IOM3723	IN5	BI5	0/1				OFF	ON				impulzy
ZTI	VZ6TV	Spotreba teplej vody		IOM3723	IN6	BI6	0/1				OFF	ON				impulzy
ZTI	VZ7TV	Spotreba teplej vody		IOM3723	IN7	BI7	0/1				OFF	ON				impulzy
				IOM3723	IN8	BI8										
CHL	MCHS1	Spotreba chladu chl. stropy		IOM3723	IN9	BI9	0/1				OFF	ON				impulzy
CHL	MCHS2	Spotreba chladu chl. stropy		IOM3723	IN10	BI10	0/1				OFF	ON				impulzy
CHL	MCHS3	Spotreba chladu chl. stropy		IOM3723	IN11	BI11	0/1				OFF	ON				impulzy
PV	MPV1	Spotreba tepla P5 PM2		IOM3723	IN12	BI12	0/1				OFF	ON				impulzy
PV	MPV2	Spotreba tepla P10 PM4		IOM3723	IN13	BI13	0/1				OFF	ON				impulzy
PV	MPV3	Spotreba tepla P19 PM1		IOM3723	IN14	BI14	0/1				OFF	ON				impulzy
PV	MPV4	Spotreba tepla P20 PM3		IOM3723	IN15	BI15	0/1				OFF	ON				impulzy
RV	MRV1	Spotreba tepla RV1 PM5		IOM3723	IN16	BI16	0/1				OFF	ON				impulzy